



Муниципальное унитарное предприятие
«Яровской теплоэлектрокомплeкс»

МУП «ЯТЭК»

пл. Пушкина, д. 2а, г. Яровое, Алтайский край, 658837
тел.: (385-68) 2-00-87, факс 2-39-91

ПРИКАЗ

14.04. 2025 года.

№ 136/1т

г. Яровое

Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 гг


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях поэтапной подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1 Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплeкс» (далее – План подготовки) (Приложение №1 к приказу)
- 2 Главному инженеру приступить с 15.04.2025 к подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг согласно утвержденного Плана подготовки.
- 3 Ведущему инженеру программисту разместить План подготовки на официальном сайте МУП «ЯТЭК» (<https://yatek.ru>) не позднее 5 рабочих дней с момента его утверждения.
- 4 Начальнику ПТО разместить копию Плана подготовки в электронном формате PDF в электронной системе обмена информацией предприятия в папке «Управление» - «План подготовки к отопительному периоду» - «План подготовки 2025-2026».
- 5 Секретарю направить План подготовки в администрацию г. Яровое в течении 5 рабочих дней со дня его утверждения и ознакомить ответственных за выполнение мероприятий Плана подготовки с настоящим приказом под подпись.
- 6 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Кохан

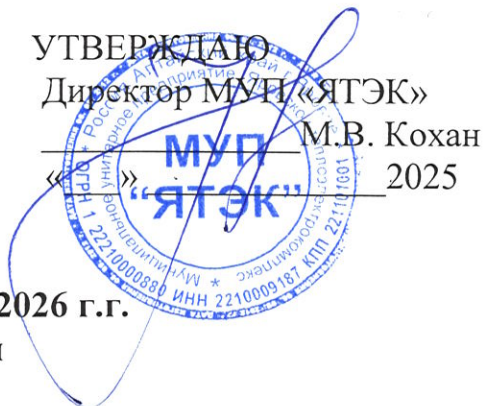

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
муниципального унитарного предприятия
«Яровской теплоэлектрокомплекс»**

п/п	Организационные и технические мероприятия	Ссылка на НТД	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб (подпункт 1 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).				
1.1	Наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Пункт 9.3.1. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела организации труда и управления персоналом	до 30.08.2025	
1.2	Наличие утвержденного положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление.	Пункт 9.3.3. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 10.08.2025	
1.3	Наличие организационно- распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного	Пункт 9.3.4. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 20.08.2025	

	оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО).				
1.4	Наличие производственных инструкций объектов теплоснабжения, разработанных в соответствии с п. 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.	Пункт 9.3.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Руководители структурных подразделений ТЭЦ, ЦТС	до 10.08.2025	
1.5	Наличие журнала и протоколов проверки знаний, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала и протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Пункт 9.3.6. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 15.09.2025	
1.6	Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Пункт 9.3.7. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 15.09.2025	
1.7	Наличие организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО.	Пункт 9.3.8. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 10.08.2025	
1.8	Наличие утвержденных инструкций по охране труда и утвержденного Порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	Пункт 9.3.9. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 10.08.2025	
1.9	Наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	Пункт 9.3.10. Приказа Минэнерго	Руководители структурных подразделений ТЭЦ, ЦТС	до 10.08.2025	

	согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.		России от 13.11.2024 № 2234			
2.	Проводить наладку принадлежащих на праве собственности и пользовании тепловых сетей (подпункт 2 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (подпункт 3 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ). Осуществлять проверку готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.					
2.1	Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.		Пункт 9.3.11. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник производственно-технического отдела	до 10.08.2025	
2.2	Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты		Пункт 9.3.22. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ТЭЦ Начальник ЦТС	до 29.08.2025	
3.	Обеспечивать качество теплоносителей (подпункт 4 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).	Наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей	Пункт 9.3.12. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ТЭЦ	до 10.08.2025	
4.	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (подпункт 5 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).	Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки приборов и средств измерений, акты	Пункт 9.3.13. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ТЭЦ Начальник ЦТС	до 29.08.2025	

		разграничения балансовой принадлежности				
5.	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и модернизации принадлежащей теплоснабжающей организации тепловых сетей (подпункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).	Наличие разработанного нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки	Пункт 9.3.14. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник производственно-технического отдела	до 15.09.2025	
6.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (подпункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).					
6.1	Наличие паспортов паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки –		Пункт 9.3.15. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ТЭЦ		

	сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования				
6.2	Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Пункт 9.3.16. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ТЭЦ Начальник ремонтно- строительной службы	до 15.09.2025	
6.3	Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	Пункт 9.3.17. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ТЭЦ Начальник ремонтно- строительной службы	до 15.09.2025	
6.4	Наличие технических отчетов о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	Пункт 9.3.18. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ЦТС	до 15.09.2025	
6.5	Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	Пункт 9.3.19. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ЦТС	до 15.09.2025	

6.6	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	Пункт 9.3.20. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ЦТС	до 15.09.2025	
6.7	Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов	Пункт 9.3.21. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ЦТС	до 15.09.2025	
6.8	Наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Пункт 9.3.23. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ЦТС Начальник ЭТЛ	до 15.09.2025	
6.9	Наличие договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии	Пункт 9.3.25. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник контрольно- ревизионного отдела	до 29.08.2025	
6.10	Наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по	Пункт 9.3.26. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник производственно- технического отдела	до 15.09.2025	

	ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н				
6.11	Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Пункт 9.3.27. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 29.08.2025	
7.	Наличие актов выполненных работ на выполнение ремонтов в соответствии с планом-графиком проведения ремонтов оборудования, зданий и сооружений на 2025 г.		Начальник ТЭЦ Начальник ЦТС	в соответствии с планом-графиком	

8.	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (подпункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).	Наличие утвержденного положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, утвержденного (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Пункт 9.3.28. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник ЦТС	до 29.08.2025	
9.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (пункт 2 части 1 статьи 4.1	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и п. 394, 396 – 399,	Пункт 9.2. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234	Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии	до 29.08.2025	

	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ).	403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536				
10.	Провести экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных и тепловых сетей согласно утвержденного графика.	Наличие заключений экспертизы промышленной безопасности и заключений технического диагностирования	Статья 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ	Начальник ЦТС инженер по промышленной безопасности ООТПБиЭ	до 30.11.2025	
11.	Подготовка электрооборудования, тепловой автоматики ТЭЦ, ЦТС	Акты готовности ТЭЦ, ЦТС	Пункт 5.3.52. приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.	Начальник ТЭЦ Начальник ЦТС	до 29.08.2025	

**Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов
(2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг.)**

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2022-2023 гг.	27.09.2022 – 04.05.2023
	2023-2024 гг.	02.10.2023 – 05.05.2024
	2024-2025 гг.	25.09.2024 – 28.04.2025 (ориентировочно)
2.	Погодные условия	
	2022-2023 гг.	- максимально низкая температура наружного воздуха: «минус» 28,8С, один день
	2023-2024 гг.	- максимально низкая температура наружного воздуха: «минус» 30,4 ⁰ С, один день
	2024-2025 гг.	- максимально низкая температура наружного воздуха: «минус» 24,5 ⁰ С, один день
3.	Количество потребленной объектами тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета или определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета	
	2022-2023 гг.	127 167,946 Гкал
	2023-2024 гг.	124 980,152 Гкал
	2024-2025 гг.	109 788,422 Гкал (на 01.04.2025)
4.	Схемные условия	
	2022-2023 гг.	- ТЭЦ - количество тепловых энергоустановок - 3 котла из них паровых 3 единиц, водогрейных 0 единиц. - установленная теплопроизводительность 158,0 Гкал/час; - количество насосных станций – 14 единиц; - протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исполнении -56,922 км
	2023-2024 гг.	- ТЭЦ - количество тепловых энергоустановок - 3 котла из них паровых 3 единиц, водогрейных 0 единиц. - установленная теплопроизводительность 158,0 Гкал/час; - количество насосных станций – 14 единиц; протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исполнении -56,931 км

	2024-2025 гг.	- ТЭЦ - количество тепловых энергоустановок - 3 котла из них паровых 3 единиц, водогрейных 0 единиц. - установленная теплопроизводительность 158,0 Гкал/час; - количество насосных станций – 14 единиц; - протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении -56,837 км
5.	Режимные условия	
	2022-2023 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам
	2023-2024 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам
	2024-2025 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам
6.	Технологические нарушения по внешним и внутренним причинам	
	2022-2023 гг.	ТЭЦ – 1 случай ТС -95 случаев
	2023-2024 гг.	ТЭЦ – 1 случай ТС – 12 случаев
	2024-2025 гг.	ТЭЦ – не зафиксировано ТС – 22 случая
7.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	
	2022-2023 гг.	в штатном режиме
	2023-2024 гг.	в штатном режиме
	2024-2025 гг.	в штатном режиме

По результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, с целью поддержания эксплуатационного состояния оборудования и тепловых сетей, предусмотрено выполнение следующих ремонтов:

План-график проведения ремонтов в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду объектов на 2025-2026 МУП "ЯТЭК"

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Потребители, попадающие под ограничение теплоснабжения или ГВС на время ремонтов
ТЭЦ			
Котельный участок			
1	Капитальный ремонт котельного агрегата БКЗ-75-39 ст. №10	август-август	нет
2	Капитальный ремонт сепаратора непрерывной продувки №1	апрель-август	нет
3	Текущий ремонт котельного агрегата БКЗ-50-39 ст. №7	апрель-май	нет
4	Текущий ремонт котельного агрегата БКЗ-75-37 ст. №9	март-сентябрь	нет
5	ППР вспомогательного оборудования	январь-декабрь	нет
Турбинный участок			
1	Капитальный ремонт насосного агрегата Д 320-50 с эл.двигателем	апрель-апрель	нет
2	Капитальный ремонт теплофикационной установки ПСВ 315-14-23 ст. №7	апрель-сентябрь	нет
3	Текущий ремонт паровой турбины ПР-6-35/5/1,2м ст. №5	март-март	нет
4	Капитальный ремонт турбины Р12-35/5мст ст. №7	январь-ноябрь	нет
5	Текущий ремонт бойлера подогрева сетевой воды БП-200 ст. №3	апрель-сентябрь	нет
6	Текущий ремонт теплофикационной установки ПСВЫ 500-14-23 ст. №6	апрель-сентябрь	нет
7	Текущий ремонт теплофикационной установки ПСВЫ 315-14-23 ст. №4	апрель-сентябрь	нет
8	Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-1	апрель-сентябрь	нет
9	Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-2	апрель-сентябрь	нет
10	Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-3	апрель-сентябрь	нет
11	Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-7	апрель-сентябрь	нет

12	Остановочный ремонт	май-май	все потребители города и промплощадки
11	ППР вспомогательного оборудования	январь-декабрь	нет
цех ХВО			
1	Текущий ремонт Н-фильтров (4шт.) и На-фильтров (3шт.) (досыпка катионита)	май-сентябрь	нет
2	ППР вспомогательного оборудования	январь-декабрь	нет
Цех ТАИ			
1	Текущий ремонт КИПиА ТГ-5	март-март	нет
2	Текущий ремонт КИПиА ТГ-7	апрель-май	нет
3	Текущий ремонт КИПиА ПК-10, 9, 7	апрель-октябрь	нет
4	Текущий ремонт КИПиА общестанционного и вспомогательного оборудования	январь-декабрь	нет
5	Текущий ремонт оборудования программно-технического комплекса	январь-декабрь	нет
6	Текущий ремонт метрологического оборудования	январь-декабрь	нет
7	ППР вспомогательного оборудования КИПиА	январь-декабрь	нет
Электроцех ТЭЦ			
1	Капитальный ремонт электрооборудования ПК-10	июнь-сентябрь	нет
2	Текущий ремонт электрооборудования ТГ-5	февраль-март	нет
3	Монтаж возбудителя ВСГ-80-3000 генератор №5	февраль-октябрь	нет
4	Текущий ремонт электрооборудования ПК-7	март-март	нет
5	Текущий ремонт электрооборудования ПК-9	сентябрь-октябрь	нет
6	ППР вспомогательного электрооборудования	январь-декабрь	нет
Цех топливоподачи			
1	Капитальный ремонт мазутного резервуара ст. №1	июнь-сентябрь	нет
2	Текущий ремонт трубопровода линии ГЗУ №2 от опоры №1 до выпусков карты ЗШО	апрель-сентябрь	нет
3	ППР вспомогательного оборудования	январь-декабрь	нет
РСС			
1	Текущий ремонт мягкой кровли главного корпуса ТЭЦ	май-октябрь	нет
2	Текущий ремонт бытовых помещений главного корпуса ТЭЦ	февраль-декабрь	нет
3	Остекление главного корпуса ТЭЦ	январь-декабрь	нет

4	Усиление плит покрытия турбинного отделения	май-декабрь	нет
Цех теплоснабжения			
1	Текущий ремонт квартальной тепловой сети от ТК-245 до ТК-246 по ул. Строительной Ду100, протяженность 76 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС ул. Строительная, 39, 41, 40, 43, 43а, 45, 47, 48, 49, 46, 50; ул. Пушкина, 61, 63-72, 73, 75, 76, 77, 78, 74а; ул. 40 лет Октября, 57, 59, 61, 63, 69, 71
2	Текущий ремонт тепловой сети от ТК-270 до земельного участка №98-106 ул. Верещагина, д.27 ул. Чапаева Ду50, протяженность 143 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС ул. Верещагина, 98, 100, 102, 104, 106; ул. Чапаева, 27
3	Текущий ремонт тепловой сети от ТК-270 до земельного участка №90-96 ул. Верещагина Ду50, протяженность 88 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС ул. Верещагина, 90, 92, 94, 96
4	Текущий ремонт магистральной тепловой сети квартала «А» от ТК-285 до ТК-286 Ду200, протяженность 66 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС кв. «А» 2, 3, 4, 22, 25, 33, 34, кв. «А», 29, 29а, 29б №3 Почта
5	Текущий ремонт магистральной тепловой сети квартала «А» дома №26, №27 Ду100, протяженность 202 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС кв. «А» 26, 27, 20 кв. «А», 19, 23
6	Текущий ремонт магистральной тепловой сети от ТК-561 до ТК-562 Ду150, протяженность 180 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС ул. Советская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26; ул. Набережная, 12, 13, 13а, 14, 16, 16а, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 19а, 20, 20а, 21-27, 29, 31
7	Текущий ремонт квартальной тепловой сети от ТК-91 до ТК-92 ул. Ленина Ду80, протяженность 70 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС ул. Ленина 1, 3, 5, 7
8	Текущий ремонт квартальной тепловой сети от ТК-258 до ТК-278 ул. Садовая Ду150, протяженность 150 м	июнь-сентябрь	ограничение ГВС ул. Садовая, 25-35, 37,

			39, 41; ул. Верещагина, 82, 84, 86, 88; ул. Менделеева, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; ул. Пушкина, 79, 81
9	Текущий ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний	май-май	-
10	Текущий ремонт тепловой изоляции тепловых сетей г. Яровое и промплощадки	май-сентябрь	нет
11	Текущий ремонт колодцев и тепловых камер, строительных конструкций тепловых сетей	май-сентябрь	нет
12	Текущий ремонт тепловых сетей в остановочный период	май-май	все потребители города и промплощадки
13	ППР вспомогательного оборудования	июнь-декабрь	нет